



CHINT

Внимательно прочтите этот документ, прежде чем приступать к монтажу и эксплуатации устройства

Стандарт: МЭК 61095

Серия NCH8

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КОНТАКТОРА
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДЛЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

Применение и условия эксплуатации

- Применение


Контактор переменного тока для домохозяйств серии NCH8 используется для удаленного соединения и разрыва цепи электропитания устройств без индуктивной нагрузки или с низкой индуктивной нагрузкой, электроплит, домашней техники и прочего управляемого оборудования, например, домашних электрогенераторов.

- Условия эксплуатации

- * Диапазон рабочих температур: от -5 °C до +40 °C.
Средняя температура в пределах 24 ч ≤35 °C.
- * Высота установки ≤ 2000 м.
- * Степень загрязнения: 2 степень.
- * Для установки используется стальная рейка TH35-7.5.
- * Наклон относительно вертикальной плоскости не должен превышать 5°.
- * Сила электромагнитного поля в месте установки не должна превышать силу геомагнитного поля более, чем в пять раз.
- * Винтовое крепление проводов.

Характеристики и технические параметры

- Тип и назначение

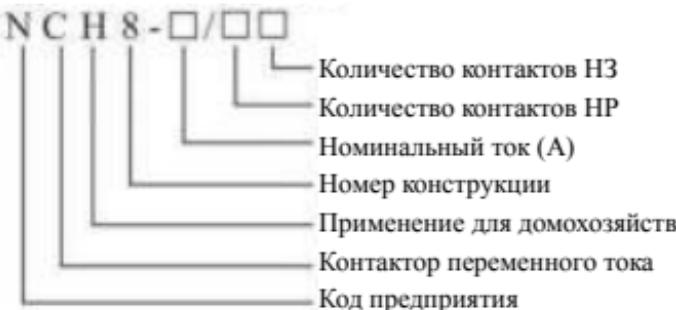

Основные технические параметры

Таблица 1. Основные параметры контактора

Контактор	Класс использования	Номинальное напряжение (В)	Номинальное рабочее напряжение (В)	Номинальное задерживающее напряжение (В)	Номинальный стандартный токовой ток (А)	Номинальный рабочий ток (А)	Номинальная мощность цепи управления (кВт)	Рабочая частота	Электрический ресурс	Медианический срок службы	Тип используемого предохранителя (SCPD)
NCH8-20	2P	500	230	400	20	20	4	30 срабатываний в час	100 000 срабатываний	100 000 срабатываний	NB1-43 C20 IP
	4P										NB1-25 C20 IP
NCH8-25	-	4P	400	400	25	25	-	30 срабатываний в час	100 000 срабатываний	100 000 срабатываний	NB1-40 C20 IP
	-										NB1-63 C16 IP
NCH8-40	2P	4P	230	400	40	40	7,5	30 срабатываний в час	100 000 срабатываний	100 000 срабатываний	NB1-40 C20 IP
	4P										NB1-63 C16 IP
NCH8-63	2P	4P	230	400	63	63	12	30 срабатываний в час	100 000 срабатываний	100 000 срабатываний	NB1-63 C16 IP
	4P										NB1-63 C16 IP

Таблица 2. Включающая и отключающая способность

Класс использования	Условия для включения и отключения			Время срабатывания (с)	Интервал (с)	Количество циклов переключений
	Ic/Ie	Ug/Uc	COS φ			
AC-1	1,5	1,05	0,8	0,05	10	50
AC-7a	1,5	1,05	0,8	0,05	10	50

Таблица 3. Установленные эксплуатационные характеристики

Класс использования	Условие соединения			Условие разъединения			Время срабатывания (с)	Интервал (с)	Количество циклов переключений
	I/Ie	U/Uc	COS φ	Ic/Ic	Ug/Uc	COS φ			
AC-1	1,0	1,05	0,8	1,0	1,05	0,8	0,05	10	6000
AC-7a	1,0	1,05	0,8	1,0	1,05	0,8	0,05	10	30000

Условия срабатывания (работы)

Номинальное напряжение питания U_s подается на втягивающую обмотку контактора при температуре окружающего воздуха от -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$, чтобы разогреть ее, при этом контактор будет надежно замыкаться при любом значении напряжения в пределах заданного диапазона ($85\% \sim 110\%$) U_s . Напряжение размыкания не должно превышать 75% U_s , а также не должно быть меньше 20% U_s .

Основные элементы конструкции контактора

Контактор состоит, главным образом, из магнитной системы (обмотки, якоря, ярма), контактной системы (контактной перемычки, контакта, держателя контакта), пружины, корпуса (крышка, основание) и т. п., см. рисунок 1.

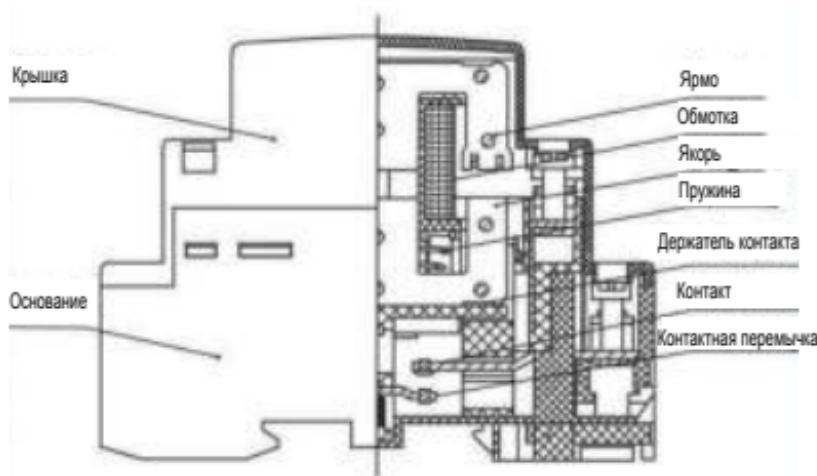


Рисунок 1. Основные элементы конструкции контактора

Размеры места под установку и габаритные размеры контактора приведены в таблице 4.


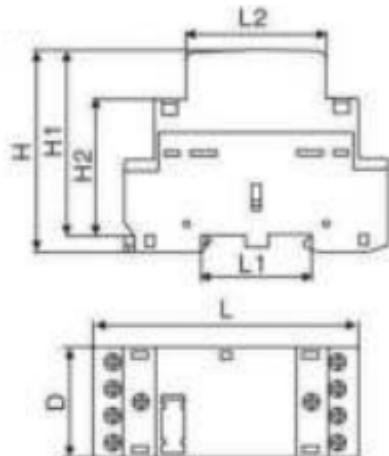


Таблица 4

Модель контактора	D		L	L1	L2	H	H1	H2
	2P	4P						
NCH8-20-25	18	36	85	35,5	45	65,5	60	44
NCH8-40-63	36	54	85	35,5	45	65,5	60	44

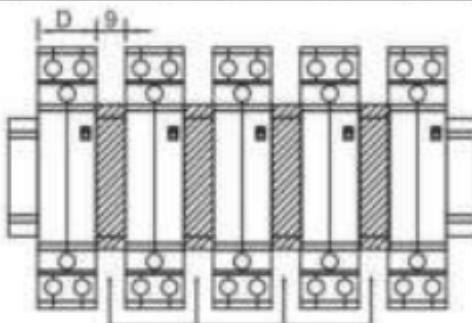

Прокладка

Типовые неисправности и методы их устранения

Типовые неисправности и методы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5. Типовые неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Не втягивается якорь	Не затянут винт крепления провода обмотки	Завинтите винт крепления провода обмотки
	Управляющее напряжение реле слишком мало	Увеличьте управляющее напряжение обмотки в соответствии с ее техническими характеристиками
	Неполадки с обмоткой	Выполните надежное подключение обмотки
	Угол установки не соответствует требованиям	Отрегулируйте угол установки в соответствии с требованиями
Якорь приводится в движение, но главная цепь блокируется	Неполадки с обмоткой	Выполните надежное подключение обмотки
	Не затянут винт крепления провода обмотки	Завинтите винт крепления провода обмотки
Температура терминала подключения проводов слишком высока	Не затянут винт крепления провода обмотки	Завинтите винт крепления провода обмотки
	Толщина подключенного провода слишком мала	Выберите провод подходящего сечения в соответствии с правилами

При возникновении неполадок своевременно свяжитесь с дистрибутором или напрямую с производителем.

Внимательно прочтайте следующую информацию

- Убедитесь в соответствии марки изделия нормальным условиям монтажа.
- Общий ток защищаемых цепей не должен превышать максимальный ток контактора.
- При установке двух контакторов между ними необходимо поместить прокладку для обеспечения теплоотвода.
- Если температура распределительной коробки слишком высока, необходимо применить контактор с меньшим током отключения.
- Стационарная техника, например, печи или котлы, могут вызывать ложное срабатывание контактора. Рекомендуется подключать такую технику минуя контактор или отделить цепи, защищаемые при помощи контактора.



Сохраните технический паспорт устройства
для последующего использования.

CHiNT